
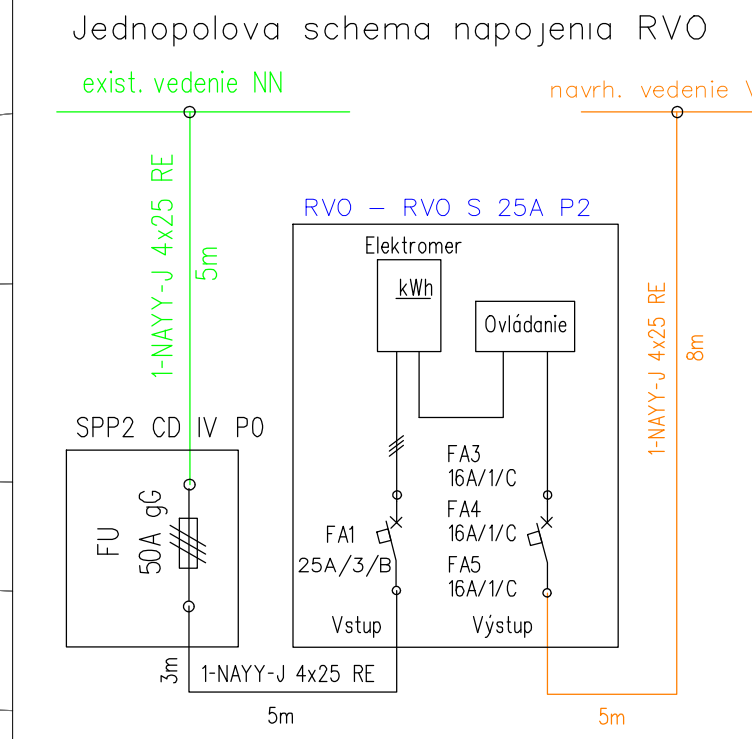


Legenda vedení:

- - exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia
- - - - exist. podzemné vedenie verejného osvetlenia
- - exist. nadzemné NN + VO vedenie
- - exist. nadzemné VN vedenie
- - exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - NN
- - exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VO
- - exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - DP
- - navrh. svietidlo VO - PROLI SRL18, 32W
- - exist. svietidlo verejného osvetlenia - demontáž
- ⚡ - exist. bleskoistky
- navrh. rozvádzač verejného osvetlenia RVO
- exist. rozvádzač verejného osvetlenia - demontáž
- - exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VN
- ⊙ - exist. 1 - sípová trafostanica
- - exist. oceľový stĺp - VO

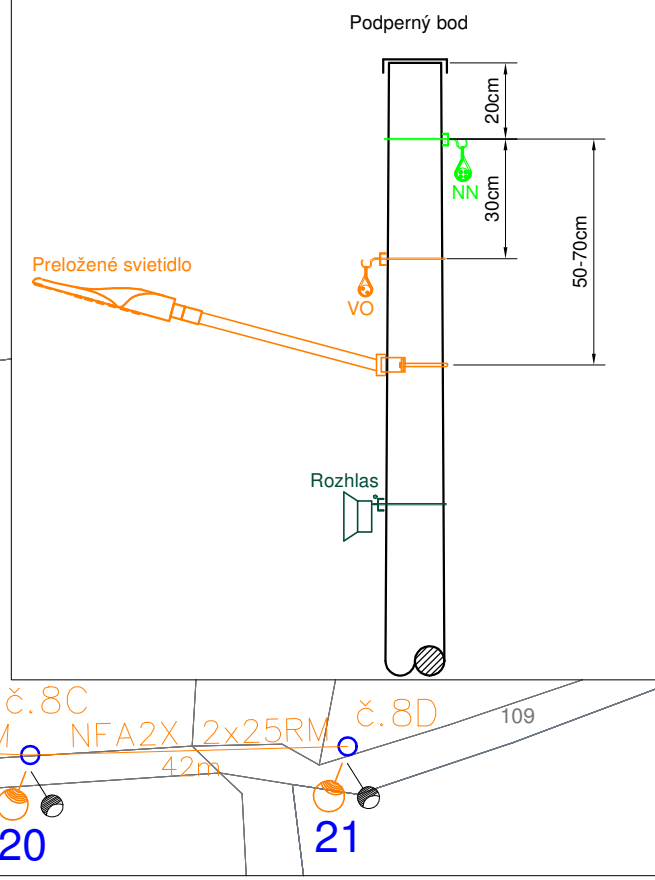

ROZVODNÁ SIEŤ :
NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

412.2.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
412.2.2 KRYTY

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2019

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

VETERNÁ OBLASŤ : 1
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : STREDNÁ
STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

UPOZORNENIE :

HI. inžinier projektu Ing. KANDAL	Zodpovedný projektant: Ing. KANDAL	Vypracoval: Ing. MITAL
Investor: Adresa:	OBEC RATVAJ OBEČNÝ ÚRAD RATVAJ 33, 082 66 UZOVCE	

EL PRO KAN

Adresa: M. R. Štefánika 212/181
093 01 VRANOV n/T
E-mail: elprokan@elprokan.sk
Web: www.elprokan.sk

Názov stavby : Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Ratvaj	Archív. č.:	A54/2020
	Formát:	3x44
	Dátum:	11/2020
	Stupeň PD:	RP
	Číslo zák.:	A542020
Obsah : Situácia č.2	Mierka: 1:1 000	Č. výkr.: 03